SUBESTACION DOSQUEBRADAS 115/33/13.2KV

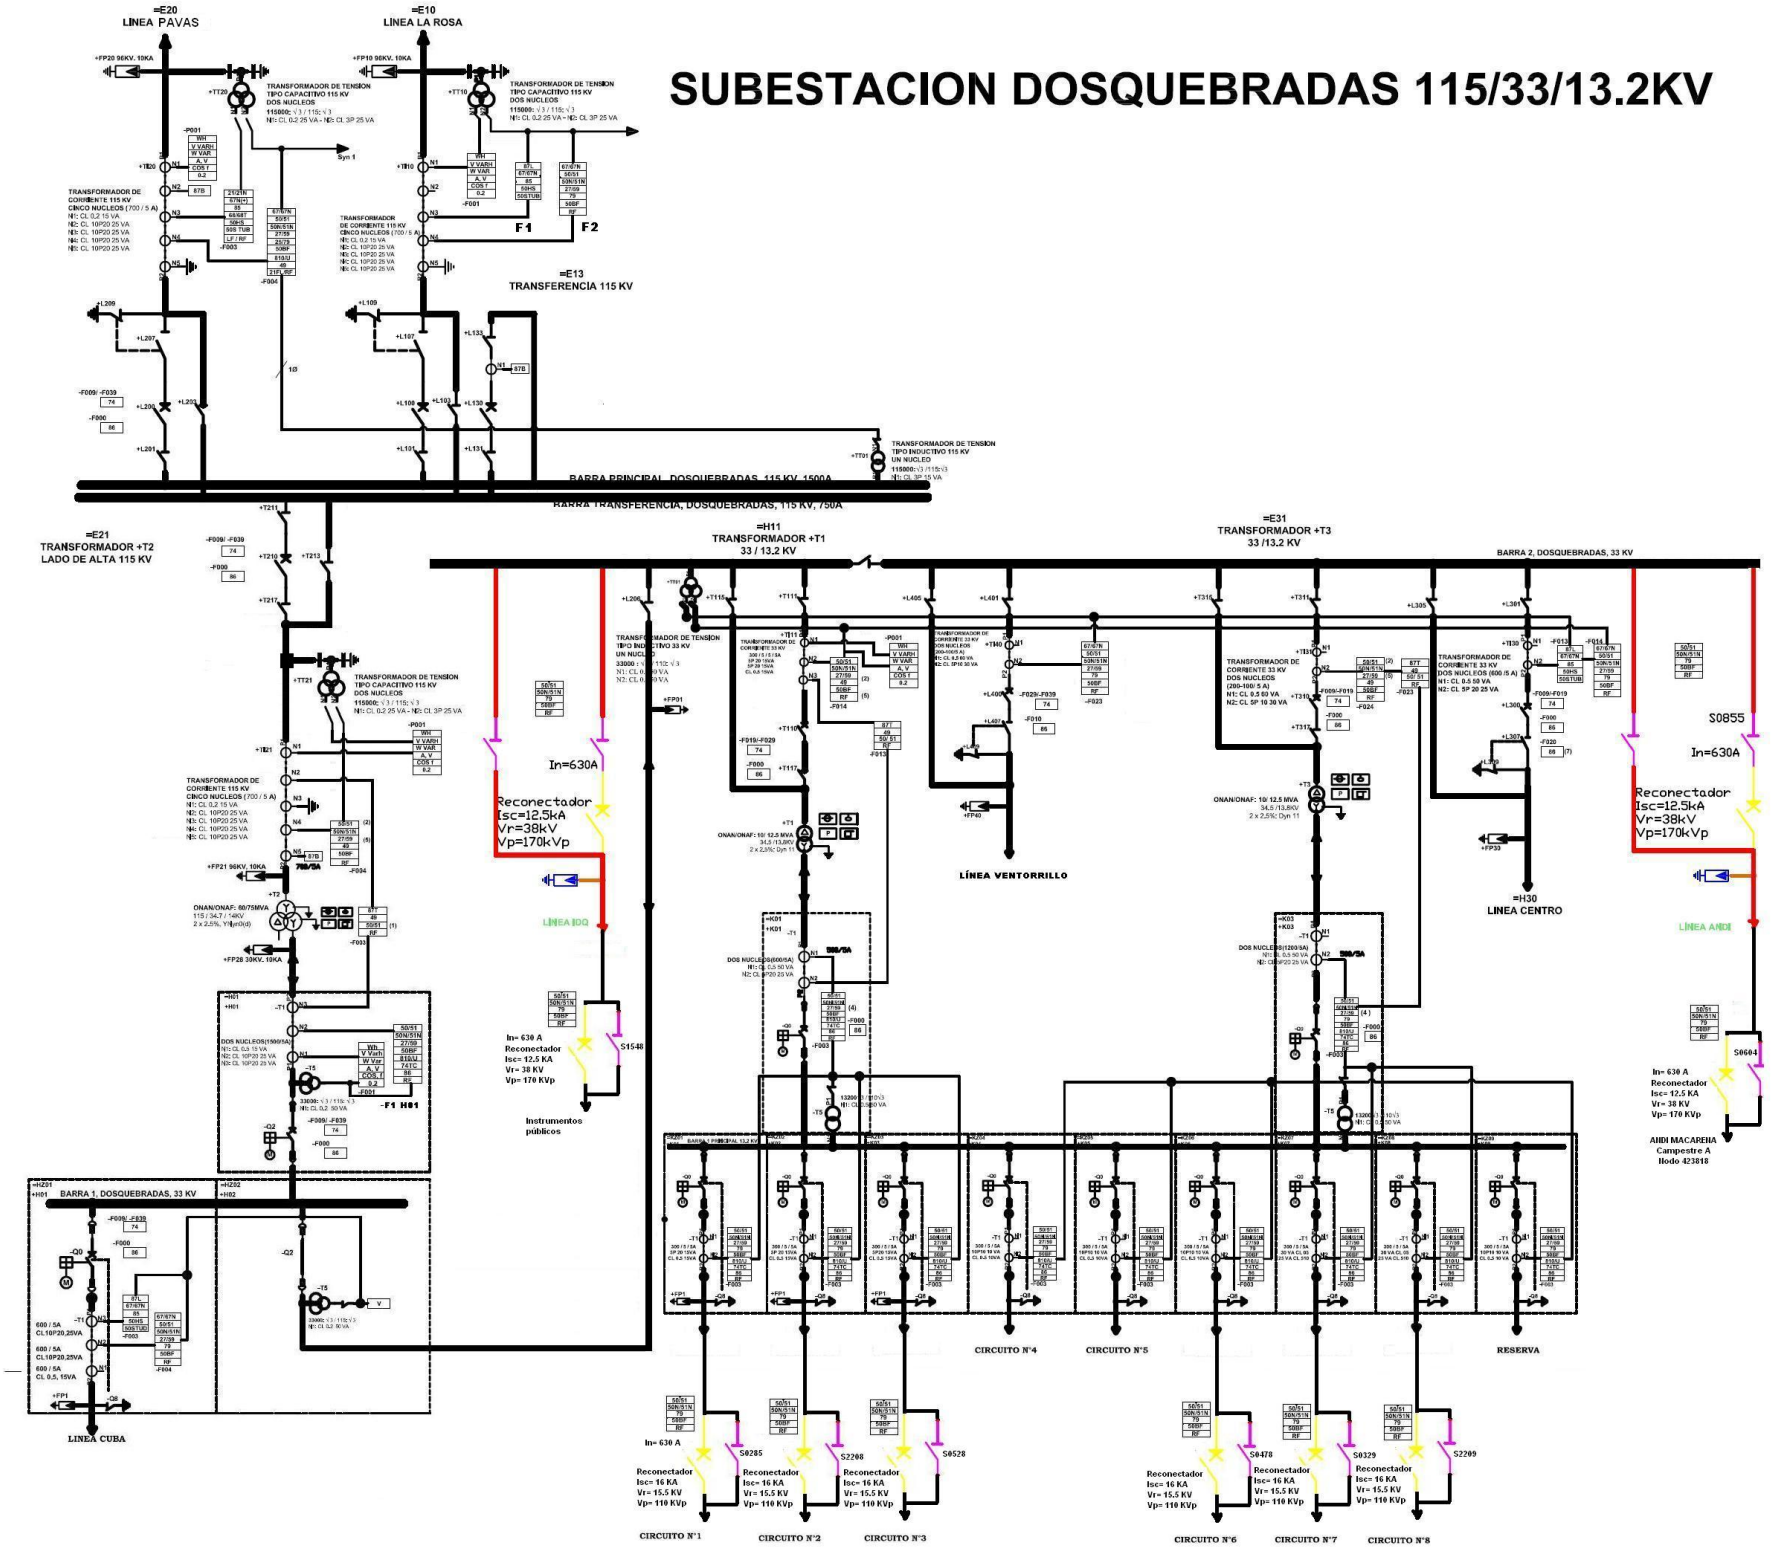

EQUIPOS DE PATIO 115 KV.

+TT10	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO CAPACITIVO 115 KV PARA SALIDAS DE LINEA BALTEAU TIPO CCV 123 115000: √3 / 115√3 : 115√3 In= CL 0,2 25 VA – Nº CL 3P, 25 VA
+TT20	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO CAPACITIVO 115 KV TENSION DE BARRA 115000: √3 / 115√3 : 115√3 In= CL 0,2 25 VA – Nº CL 3P, 25 VA
+TE20	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SALIDA 115 KV BALTEAU TIPO QDR-123 5 NUCLEOS (700 / 5 A – 5 – 5 – 5 – 5 A) In= CL 0,2 – CL 10P20 – CL 10P20 – 20 VA Nº= CL 10P20 – CL 10P20 – 20 VA
+TE10	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SALIDA 115 KV BALTEAU TIPO QDR-123 5 NUCLEOS (600-700 / 5A – 5 – 5 – 5 A) In= CL 0,2 – CL 10P20 – CL 10P20 – 20 VA Nº= CL 10P20 – CL 10P20 – 20 VA
+TE21	SECCIONADOR DE LINEA CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 115 KV MESA TIPO: DUCPT – 123 / 1250 TENSION DE CONTROL: 125 VDC CALIFICACION 350 VAC
+LE00	SECCIONADOR DE BARRA 115KV APERTURA CENTRAL MESA TIPO DUCP – 123 / 1250 TENSION DE CONTROL 125 VDC CALIFICACION 350 VAC
+LE00	INTERRUPTOR DE POTENCIA VACIO TRIPOLAR 115 KV MARCA IMAGINE GALILEO TIPO GL 586-145 TENSION AUXILIAR 125 VDC TENSION NORMAL 145 KV TENSION AL IMPULSO TIPO RAYO: 650 KV In: 1200A, Icc: 31,5 KA
+FP30	PARARRAYOS 115 KV TIPO: 10 KA, Ur = 90 KV
+TT0	BANCO TRIFASICO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS MARCA SIEMENS CONEXIONADO EN ESTRELLA CERRADO (YNyn0+d) NPLAY: 315 KVA, 115/ 33,6 KV, 19,8/ 33,6 KV, Zcc= 12,47%+j1 ± 2,5%

EQUIPOS 33 KV.

+QE00	INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR CORTE EN SF6 TIPO EXTRAIBLE (PARA ENTRADA 33KV Y SALIDA CUBA 33 KV) FABRICANTE: MERLIN GERIN
+T0	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DERIVADA 33 KV Y SALIDA LINEA CUBA 33 KV (PARA DATOS DE PLACA VER +QE00.AR)
+T0	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO MAGNETICO 33 KV 33000: √3 / 115√3 : √3 In= CL 0,2 50 VA Nº= CL 0,2 50 VA
+T00	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LINEA CUBA 33 KV BALTEAU TIPO MTO-02 DOS NUCLEOS (600-5A) In= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA Nº= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA
+T00	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 33 KV APLICA PARA LINEA INDUSTRIAL Y TRAFO +T2 BALTEAU TIPO: SEIS-03 (1200-5A) In= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA Nº= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA
+T00	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO MAGNETICO 33 KV APLICA PARA TRAFO +T1 BALTEAU TIPO: SEIS-03 (600-5A) In= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA Nº= CL 0,2 – CL 0,5 50 VA
+T00	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO MAGNETICO 33 KV 33000: √3 / 115√3 : √3 In= CL 0,2 50 VA Nº= CL 0,2